



מרפ"א
מכון שמיעה ודיבור

משר"פ
שירותי הבריאות שלך בצה"ל

בדיקת שמיעה

תאריך הבדיקה: 03/06/2024

שנת לידה: 2002

שם הבודק: איתן גרונשטיין

רשיון: 13-180717

9027129

מ"א/ת"ז:


7.0 שמיעתי:

שם הנבדק: שמואל מ מרקוביץ


גורם מפנה: רופא היחידה

פרטים אנמנסטיים

בדיקה חוזרת; מעקב שמיעתי לאחר טיפולי סטרואידים ותא לחץ. בבדיקה שנערכה בתאריך 15/11/23 נמצאה ירידה באוזן שמאל בתדרים 3-4 קה"ץ עד 60 דציבל. היום אינו חש שיפור בתחושותיו אך עדיין טיניטוס קבוע באוזן שמאל.

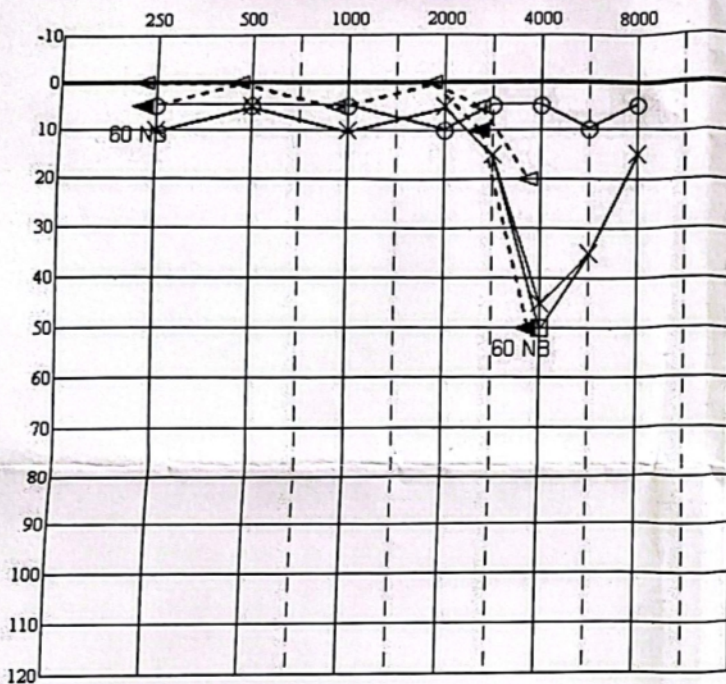

טימפנומטריה

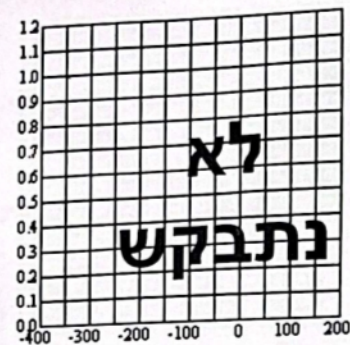

	Air	Air Mask	Bone	Bone Mask	MCL	UCL	Free Field	Stenger	Hearing Aid	No Response	Weber
Right	○	△	▷	◼	MCL	UCL	S	ST	HA	NR	↑↔ ↓↔
Left	×	□	◁	◼	MCL	UCL	S	ST	HA	NR	

Speech Audiometry

אוזן		SRT	SRT Mask	Disc %	dB	MCL	UCL
ימין	Value	5		100%	40		
	Mask						
שמאל	Value	5		100%	40		
	Mask						

אודיומטר AC40XML
אופן הגשה: דיבור
שפה: עברית

ימין NORMAL RANGE

שמאל SEVERE NOISE IND. HL

המלצות יש להפנות לרופא א"ג להמשך ברור / טיפול מומלץ מעקב שמיעה בעוד כשנה.

הערות שיפור בתדרים 3-4KHZ בהשוואה לבדיקה קודמת.




המכון לרפואה ימית
חיל הים
מכון השמיעה
0405-3043, 04-8693043



15/11/2023 10:40

Audiogram

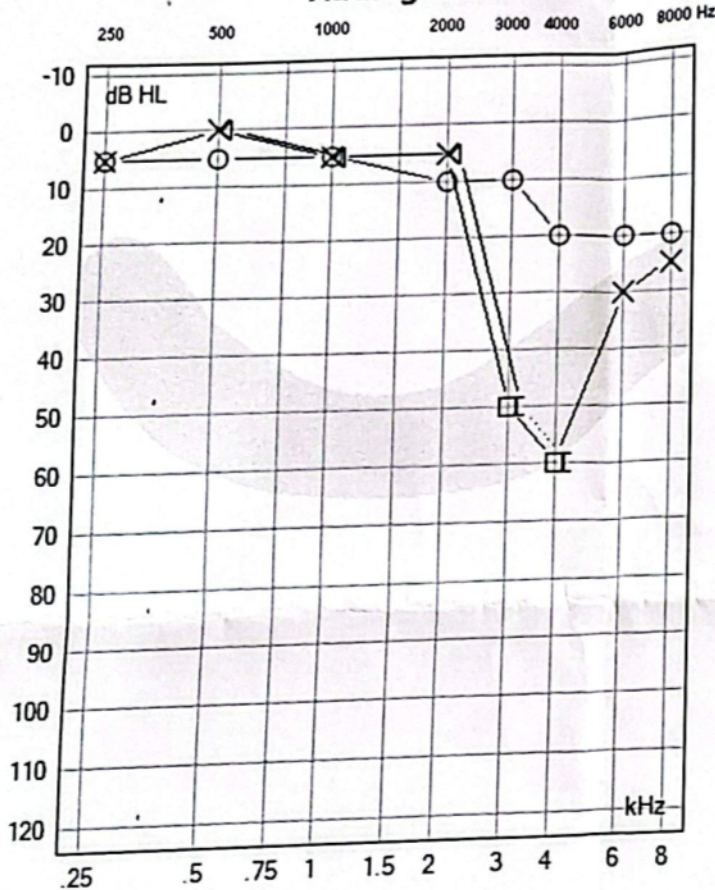

שם: שמואל מורקוביץ
מ.א: 9027129

תפקיד: לוחם
יחידה: ירוקים

נבדק לאחר 15 טיפולים בתא הלחץ.
ללא שיפור נוסף בשמיעה.
ירידת שמיעה בשמאל בתדרים 3-4 קה"ץ
עד 60 דציבל.
ימין בנורמה.

יש לעדכן ס"ל מתאים 62723 (72).
המשך מעקב שמיעה בעוד כשלושה
חודשים.
מעקב רופא אא"ג.
יוחזר למרש"ל שמיעה להחלטה בנוגע
לחזרה ליחידה.

ק/7434155 חס"ן מעין מנהיים
קצינת אודיולוגיה חילונית
מ.א. 117490

מעין מנהיים - מ.א. 117490 AUD examiner:


		SRT		PTA Right: - PTA Left: 17.5		List
Trans	type	dB	Mask	Aided	Binaura	
R	HL	5	--			
L	HL	5	--			
		WR		PTA Right: - PTA Left: 17.5		List
Trans	WR	dB	Mask	%	Aided Bina	
R	WR1	40		96		
L	WR1	40		100		



חמכון לרפואה ימית
חיל הים
מכון השמיעה
0405-3043, 04-8693043



01/11/2023 12:54 (1) 01/11/2023 12:54

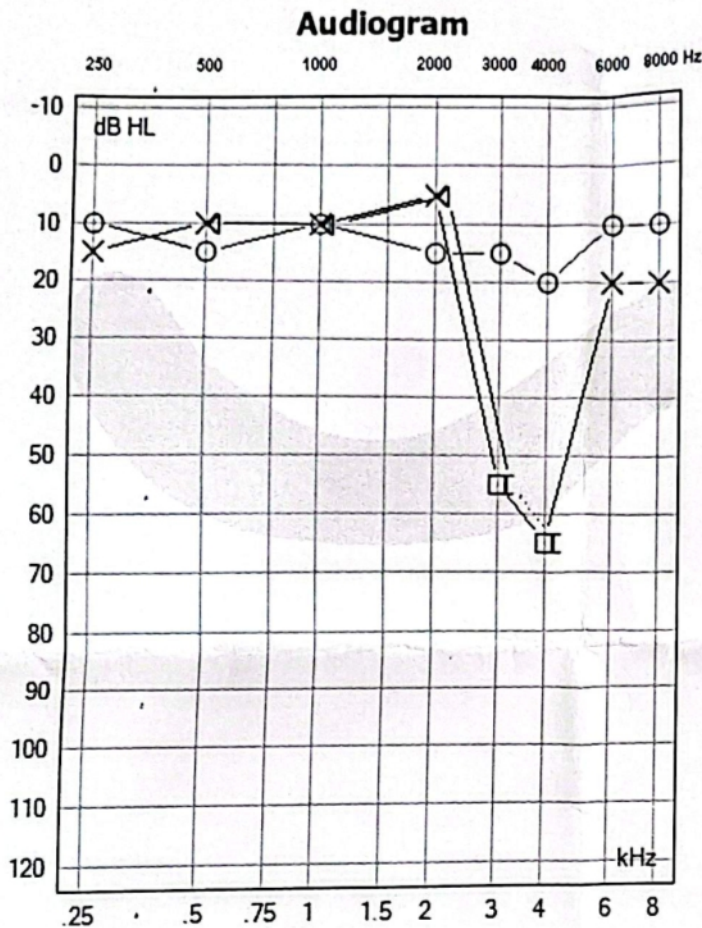

שם: שמואל מרקוביץ
מ.א: 9027129

תפקיד: לוחם
יחידה: ירוקים

נבדק לאחר 5 טיפולים. מדווח כי הטנטון נחלש מאוד וחש שיפור בשמיעתו. בבדיקה ירידת שמיעה תחושתית עצבית בשמאל בתדרים 3-4 קה"ץ עד 65 דציבל. קיים שיפור בתדרים 2 ו-3 קה"ץ מבדיקת הקודמת. ימין בנורמה.

המשך מעקב שמיעה וא"ג.

ק 7434155 רס"ן מעין מנהיים
קצינת אודיולוגיה חיילית
מ.ר. 117490

AUD examiner: 117490 מ.ר. מעין מנהיים

		SRT		PTA Right: -		PTA Left: -	
Trans	type	dB	Mask	Aided	Binaura	List	
R	HL	5	--				
L	HL	5	--				
		WR		PTA Right: -		PTA Left: -	
Trans	WR	dB	Mask	%	Aided	Bina	List
R	WR1	40		100			
L	WR1	40		92			




המכון לרפואה ימית
חיל הים
מכון השמיעה
0405-3043, 04-8693043



08/11/2023 11:44

Audiogram

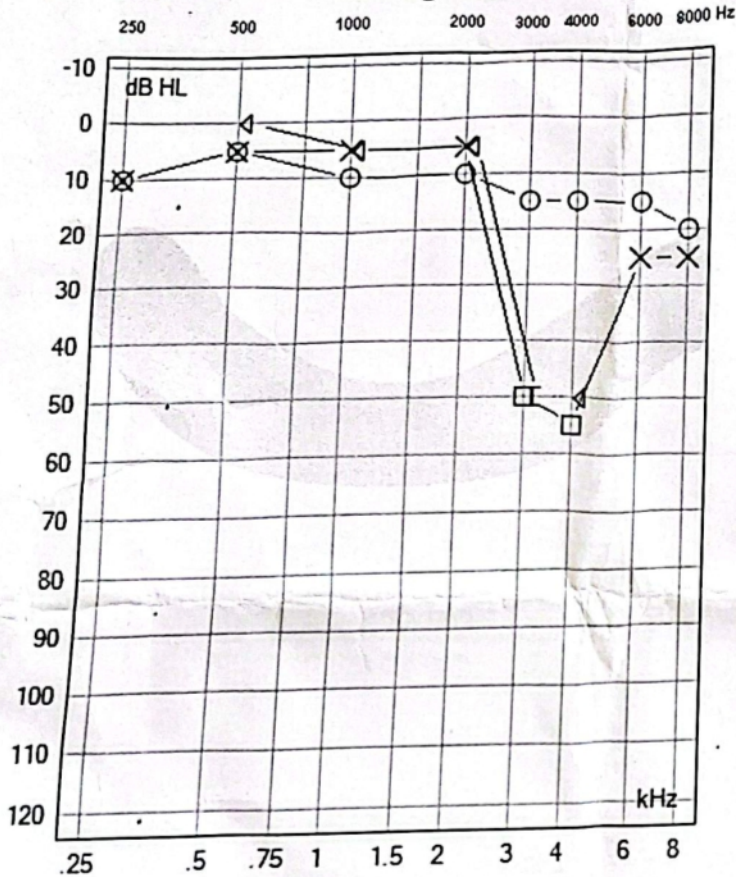

שם: שמואל מרקוביץ
מ.א: 9027129

תפקיד: לוחם
יחידה: ירוקים

נבדק לאחר 10 טיפולים בתא הלחץ.
בבדיקה ירידת שמיעה בשמאל בתדרים
4-8 קה"ץ, ימין בנורמה.
קיים שיפור בתדר 4 קה"ץ מבדיקה
קודמת.

המשך מעקב שמיעה.

ק/7434155 רס"ן מעין מנהיים
קצינת אודיולוגיה חילונית
מ.ר. 117490

AUD examiner: 117490 - מעין מנהיים - מ.ר.

		SRT		PTA Right: - PTA Left: -		List
Trans	type	dB	Mask	Aided	Binaural	
R	HL	5	--			
L	HL	5	--			
		WR		PTA Right: - PTA Left: -		List
Trans	WR	dB	Mask	%	Aided Binaural	
R	WR1	40		100		
L	WR1	40		96		



מרכז
מכון שמיעה ודיבור

אשר"פ
רשות הבריאות שלך בצה"ל

054-5492718

בדיקת שמיעה

תאריך הבדיקה: 25/10/2023

שנת לידה: 2002

שם הבדוק: נועה יצחקי


רשיון: 13-126993

מ"א/ת"ז: 9027129
7.0 שמייעת:


שם הנבדק: שמואל מ מרקוביץ
גורם מפנה: רופא היחידה

פרטים אנמנסטיים

בדיקות שמיעה + טימפנומטריה; לפני 3 ימים נפל אטם שמאל במהלך מטווחים. חש בטיניטוס טירידה בשמיעה באוזן זו.

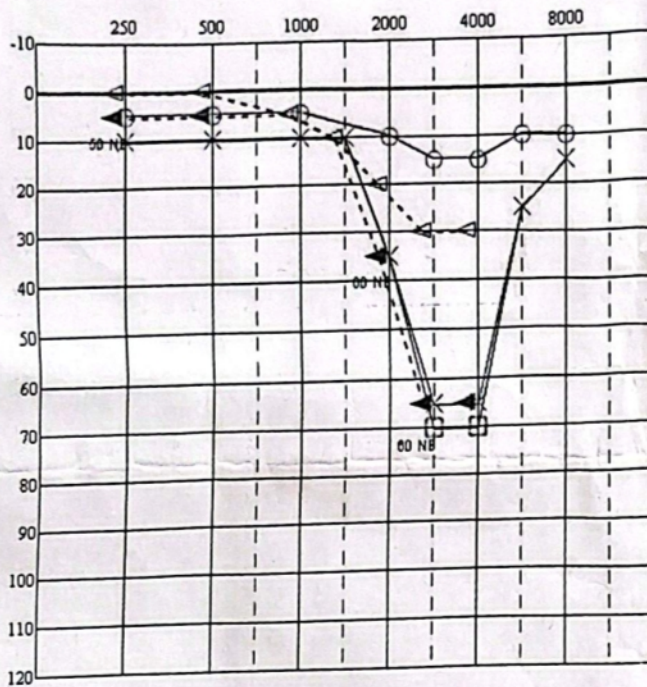

טימפנומטריה

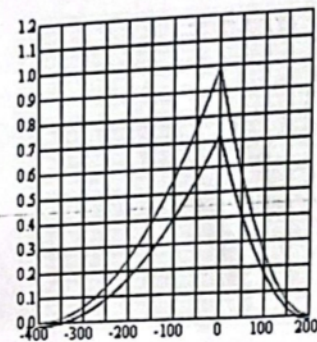

	ימין	שמאל
Type	A	A
Compliance	0.99	0.74
Volume	1.49	1.4
ETF		

	Air	Air Mask	Bone	Bone Mask	MCL	UCL	Free Field	Hearing Stenger	No Aid	Weber
Right	○	△	▷	◼	MCL	UCL	S	ST	HA	NR
Left	×	□	◁	◼	MCL	UCL	S	ST	HA	NR

Speech Audiometry

אוזן		SRT	SRT	Disc	dB	MCL	UCL
	Value	5		100	40		
ימין	Mask						
	Value	10		92	45		
שמאל	Mask			50			

אודיומטר AC40XML
אופן הגשה: דיבור
שפה: עברית

NORMAL RANGE ימין

SEVERE NOISE IND.HL שמאל

המלצות 38 מופנה להמשך טיפול א.א.ג. ותא לחץ במר"י
179 הוזמן/נה לבדיקת שמיעה חוזרת לפני וע"ר/המשך טיפול- בעוד שבוע
220 אין להיחשף לרעש כולל מטווחים אמלח רקמ וכו ולהימנע ממוסיקה חזקה דרך אוזניות עד תום הבירור
39 מופנה לטיפול למרש"ל.

3.10.2023

CPR v8.0.1.0 Home

Cap.X 1/d 14 days NO = 14 1 [תקן] PER OS OMEPRA Cap. 20 mg

המלצות נוספות

המלצות נוספות: אקוסטית משמאל
המלצות נוספות: לטיפול משולב בסטרואידים + תא לחץ פרוטוקול HBO 15
המלצות נוספות: סיכויי ההצלחה, סיכויי הטיפול וחשיבותו
המלצות נוספות: על וס"ר וטופס הסכמה.
כרגע לא מצליח להשוות לחצים מימין - ננסה טיפול במפחית גודש ובדיקת פמפום חוזרת לקראת הטיפול.

המלצות נוספות

קיבל 7 ימי גימל

הפניות

סוג הפניה	ספק השירות הרפואי	פרטים נוספים
הפניות/מידע רפואי שניתן להם התייחסות	מר"י - המכון לרפואה ימית/מומחים, רפואה ימית וצלילה-כללי	העברת פרטי המפגש למרפאת האם

סוף תדפיס תדפיס מפגש רופא - מפגש רגיל (בנוכחות)
הודפס בתאריך 26/10/2023 שעה 10:09

743415

3.10.2023

CPR v8.0.1.0 Home

Cap.X 1/d 14 days NO = 14 1 [תקן] PER OS OMEPRA Cap. 20 mg

המלצות נוספות

המלצות נוספות: אקוסטית משמאל
המלצות נוספות: לטיפול משולב בסטרואידים + תא לחץ פרוטוקול HBO 15
המלצות נוספות: סיכויי ההצלחה, סיכויי הטיפול וחשיבותו
המלצות נוספות: על וס"ר וטופס הסכמה.
כרגע לא מצליח להשוות לחצים מימין - ננסה טיפול במפחית גודש ובדיקת פמפום חוזרת לקראת הטיפול.

המלצות נוספות

קיבל 7 ימי גימל

הפניות

סוג הפניה	ספק השירות הרפואי	פרטים נוספים
הפניות/מידע רפואי שניתן להם התייחסות	מר"י - המכון לרפואה ימית/מומחים, רפואה ימית וצלילה-כללי	העברת פרטי המפגש למרפאת האם

סוף תדפיס תדפיס מפגש רופא - מפגש רגיל (בנוכחות)
הודפס בתאריך 26/10/2023 שעה 10:09

743415




0521-51927

תאריך הבדיקה: 25/10/2023

שמיעה

שנת לידה: 2002
שם המבדק: נועה יצחקי
רשיון: 13-126993

חוקים: חש בטינוס טיפידה בשמיעה באוזן זו.

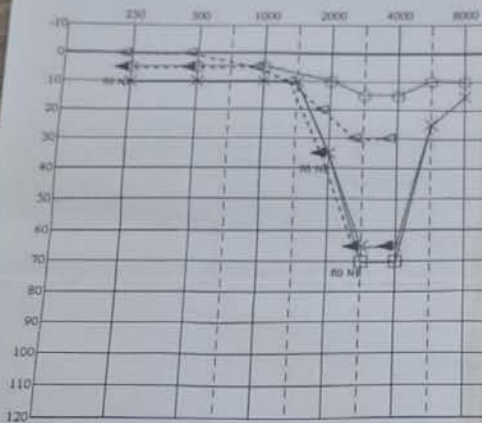

	Air	Air	Bone	Bone	Free	Hearing	No	Webster		
	Mask	Mask	MCL	MCL	Field	Stenger	Aud	Response		
Right	○	△	▶	▶	MCL	UCL	S	ST	HA	NR
Left	×	□	◀	◀	MCL	UCL	S	ST	HA	NR


Speech Audiometry

ימין		SRT	SRT	Disc	dB	MCL	UCL
	Value	5		100	40		
	Mask						
שמאל	Value	10		92	45		
	Mask			50			

PATIENT DATA 25/10/23

NAME: נועה יצחקי
GENDER: נ
ADDRESS: 9027 129
OPERATOR:
NATES:

TYMPANOMETRY 226 HZ
EXAM DATE: 25 Oct 2023

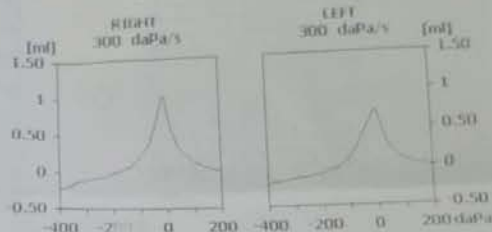

RIGHT 300 daPa/s
LEFT 300 daPa/s
ECV: 1.49 ml
Compliance: 0.99 ml
Pressure: -4 daPa
Gradient: 77 daPa
ECV: 1.40 ml
Compliance: 0.74 ml
Pressure: 2 daPa
Gradient: 0.3 daPa

א רגל

א רגל

AC40XML אודיומטר
אופן הגשה: דיבור
שפה: עברית

NORMAL RANGE

ימין

SEVERE NOISE IND.HL

שמאל

המלצות: 38 מופנה להמשך טיפול א.א.ג ותא לחץ במר"י
179 הוזמנה לבדיקת שמיעה חוזרת לפני וע"ר/המשך טיפול- בעוד שבוע
220 אין להיחשף לרעש כולל מטווחים אמלח רקמ וכו ולהימנע ממוסיקה חזקה דרך אוזניות עד תום הבירור
39 מופנה לסיפוח למרש"ל