


בדיקת שמיעה

תאריך: 05-06-26

שם ושם משפחה: עקור קניאני
תאריך לידה: 14.05.93
ת.ד.: 204518435
הגורם המפנה: א.א.א.
טלפון: 052-9205267
סיבת הפניה: חשד לרעידה קטנה האחריות
אנמנזה:
תחושת אשמוע, נפילת כלי, חשיפה לרעש גבוה, נפילת כלי, אשמועיות
על הסתירה משמעת, של ירידה קטנה
סוג אודיומטר: GSI
שם הקלינאית: עניר רפאלי
מס' רשיון:

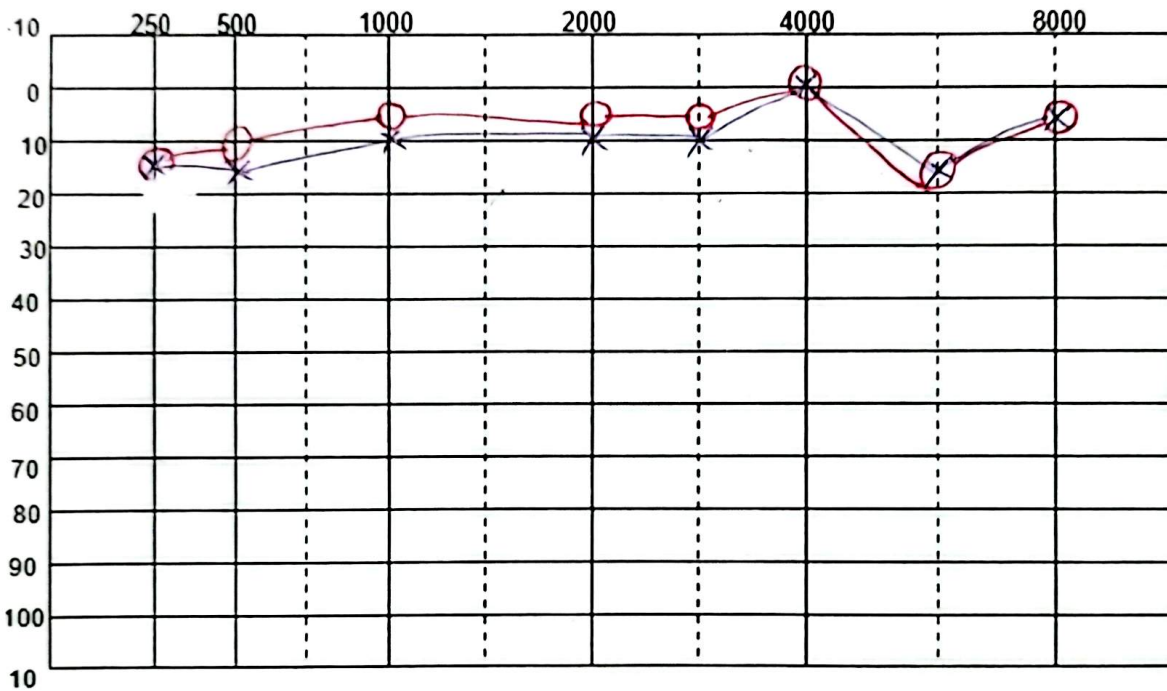

	Right	Left
Air	○	○
Air masked	△	△
Bone	▽	▽
Bone Mask	▶	▶
MCL	MCL	MCL
UCL	UCL	UCL
Sound field	ST	ST
Stenger	ST	ST
Hearing Aid	HA	HA
NR	NR	NR
Weber	↑	↓

Speech audiometry

ימין	Mask Rt	שמאל	Mask Lt
SRT		SRT	
SRT(mask)		SRT(mask)	
SDT		SDT	
SRT BC		SRT BC	
SRT BC(mask)		SRT BC(mask)	
SRT FF		SRT FF	
SDT FF		SDT FF	
disc		disc	

טימפנומטריה

	Rt	Lt
Tyne + Peak	A	A
compliance	0.63	0.43
Volume	0.81	1.15

הערות והמלצות:

שמיעה דוֹבֵה בתחום הנורמלי
תוצאה ללא אשמוע, נפילת כלי, חשיפה לרעש גבוה
שמיעה דוֹבֵה בתחום הנורמלי
חתימה וחותמת הבודקת: 13166614
13166614